


# Trattamento Chimico Físico-Ravenna km 2,6

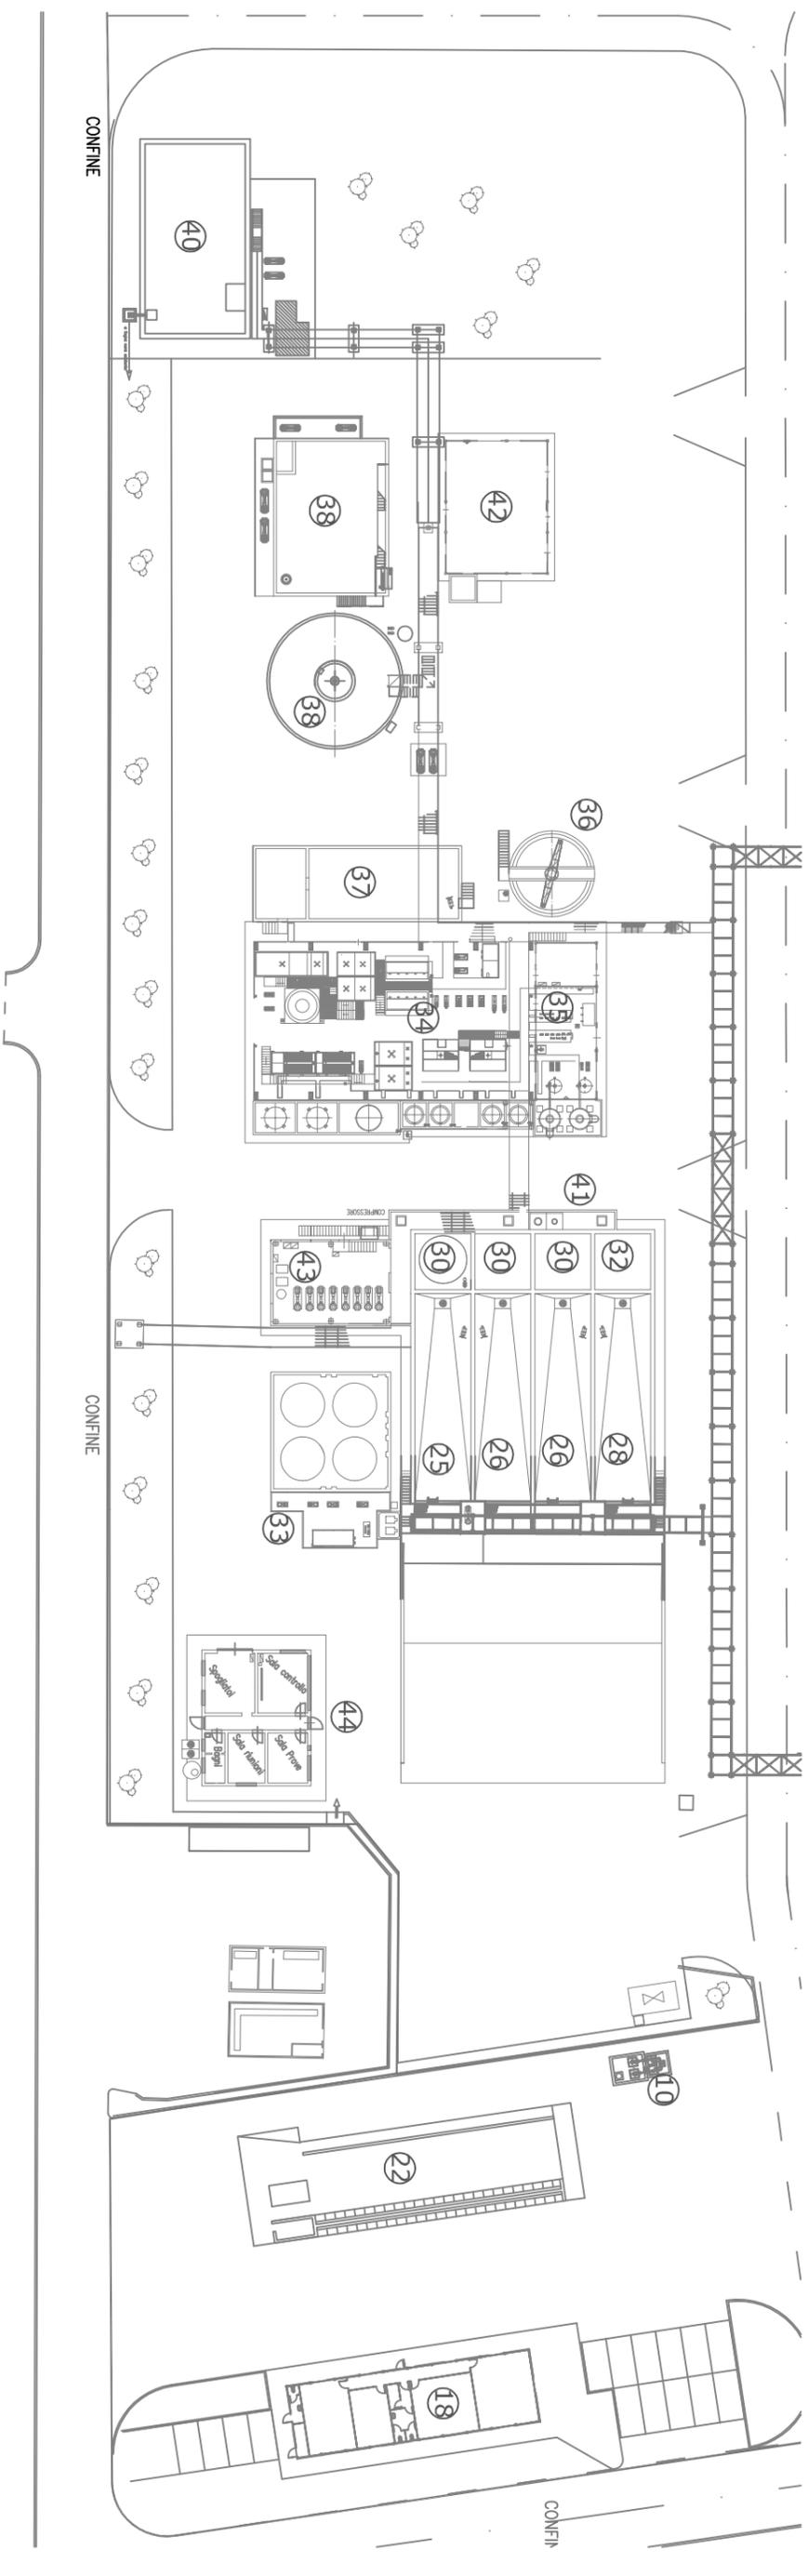

## DPI MINIMI OBBLIGATORI

IN OGNI AREA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'IMPIANTO,

- CALZATURE DI SICUREZZA
- INDUMENTI ALTA VISIBILITA'
- ELMETTO DI PROTEZIONE

## IMPIANTO TCF

n.°	Descrizione
25	Vasca stoccaggio rifiuti liquidi contenenti oli, solventi, idrocarburi
26	Vasca stoccaggio percolati e acque meteoriche
28	Vasca stoccaggio emulsioni oleose
30	Vasca/serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi
31	Vasca stoccaggio rifiuti liquidi
32	Vasca accumulo sottonatante emulsioni oleose
33	Parco serbatoi
34	Cappannone trattamento chimico fisico
35	Sala dosaggio reattivi
36	Impostatore fanghi
37	Vasca omogeneizzazione
38	Vasca accumulo acque trattate
40	Vasca accumulo fusti conformi al riutilizzo verso Impianto TFS
41	Filtro a zeoliti
42	Locale cabina elettrica, MCC e quadri DCS
43	Sala pompe
44	Sala controllo, sala prove, uffici, spogliatoi